

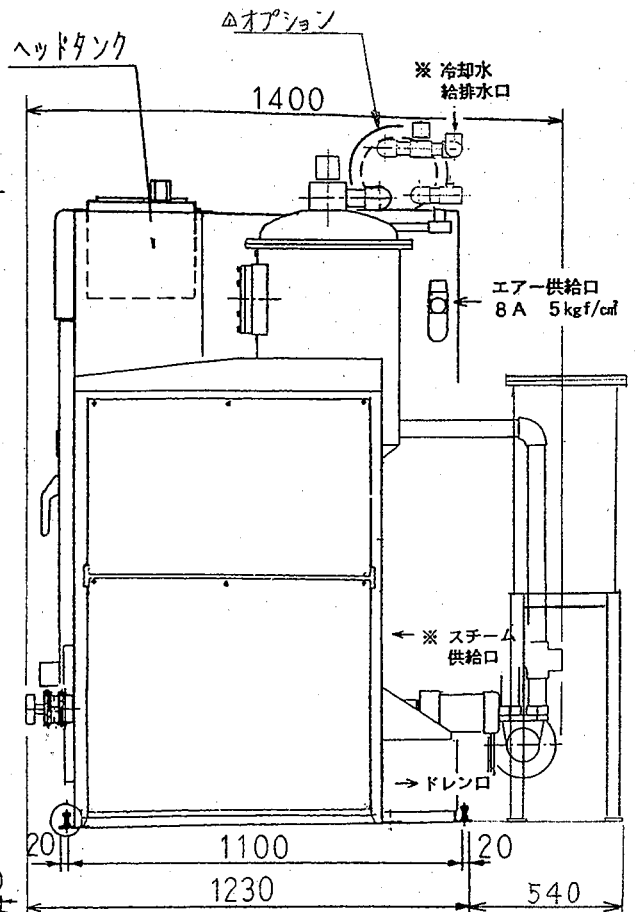


図面変更日
△ 09-8-19 (7月)
△
△

GPR
-657


146号機から

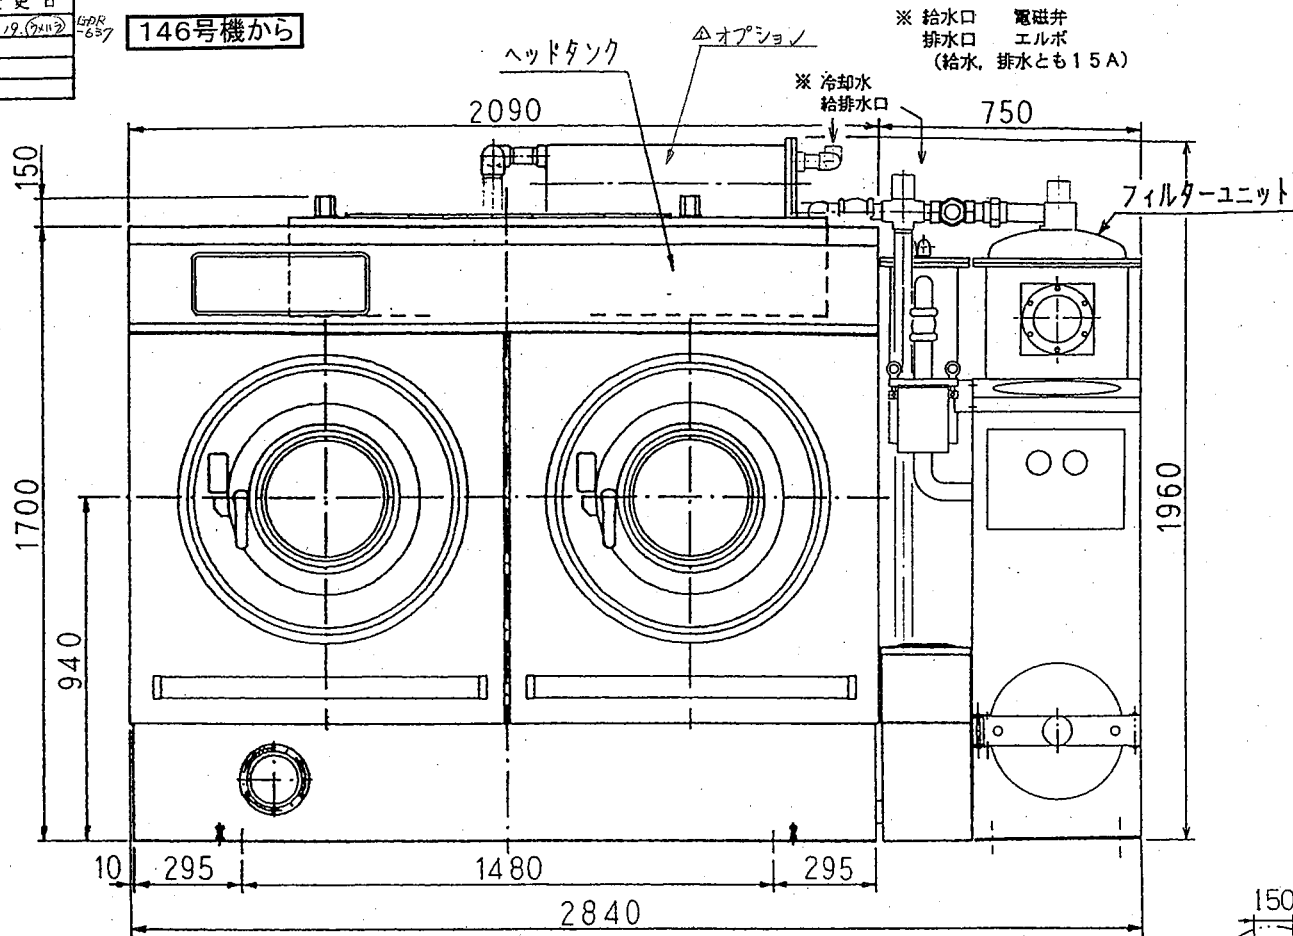

※ スチーム
供給口 レギュレーター
パイプ
(供給、ドレンとも15A)

仕 様					
洗濯容量		16kg (JIMS14.3kg)x2	モーター容量 (KW/極数)	駆 動	2.2Kw/6p インバータ x 2
機械寸法		巾2840×奥1770×高1850		ポンプ	0.75Kw/2p
制御方法		マイコン制御		真空ポンプ	0.4Kw/2p
ドラム寸法		φ760×582		スラッジ	90w
タンク容量 (ℓ)	ベース タンク	450	ドラム回転数 (rpm)	アフターコート	60w
	ヘッド タンク	80		洗 淨	35~45
フィルター	方 式	パウダー方式		バランス	68
	容 量	70 ℓ		高速脱液	700~880
	ろ過面積	2.1m ²	電 源	AC200V 3相 50/60Hz	
			機械重量 (Kg)	2110	

据付用金具



据付用金具使用の場合

φ12×6吋のアンカーボルト使用の場合

注) 本体とフィルターユニットの接続は、付属配管以上に伸ばさないこと。
 注) 機械の水平をだしてから据え付けのこと。
 注) 据え付けは、ベットの穴又は付属の据え付け金具を利用のこと。
 注) 据え付け時、輸送用金具を必ずはずすこと。
 注) 本仕様は改良の為変更することがあります。

材 質・ 寸 法・	個 数	部 品 名	外 形 図
R 度 単 位	発行H・・	部 番	図 番
1/15	第三角図法		
G3-D2161P			

東 静 電 気 株 式 有 限 公 司

製品名

D2-161P

組立図番